

ANEXO 6

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL SGA EN LAS ETIQUETAS

Anexo 6


EJEMPLOS DE COLOCACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL SGA EN LAS ETIQUETAS

A continuación se presentan unos ejemplos a título ilustrativo que serán objeto de un examen más a fondo por el Subcomité de Expertos del SGA.

Ejemplo 1: Embalaje/envase combinado para un líquido inflamable de Categoría 2

Embalaje/envase exterior: Caja con una etiqueta de transporte para líquidos inflamables*

Embalaje/envase interior: Botellas de plástico con una etiqueta SGA advirtiendo del peligro**

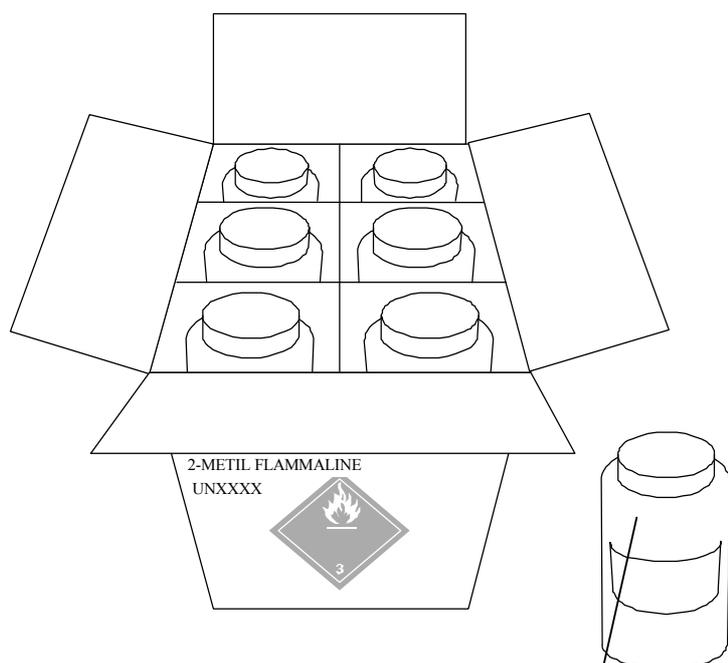

| | |
|--|---|
| 2-METIL FLAMMALINE | Identificación del producto (véase 1.4.10.5.2 d)) |
|  | PALABRA DE ADVERTENCIA (véase 1.4.10.5.2 a)) Indicación de peligro (véase 1.4.10.5.2 b)) |
| Consejos de prudencia (véase 1.4.10.5.2 c)) Información adicional cuando lo requiera, en su caso, la autoridad competente. | |
| Identificación del proveedor (véase 1.4.10.5.2 e)) | |


NOTAS : * En los embalajes/envases exteriores sólo se requieren las marcas y etiquetas de las Naciones Unidas para el transporte.

** En lugar del pictograma del SGA que figura en la etiqueta de los embalajes/envases interiores puede usarse un pictograma de líquido inflamable del modo indicado en las “ Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas, Reglamentación Modelo ”.

Ejemplo 2: Embalaje/envase combinado para un producto con toxicidad sistémica de Categoría 1 para un órgano diana y que es un líquido inflamable de Categoría 2

Embalaje/envase exterior: Caja con una etiqueta de transporte para líquidos inflamables*

Embalaje/envase interior: Botellas de plástico con una etiqueta SGA advirtiendo del peligro**

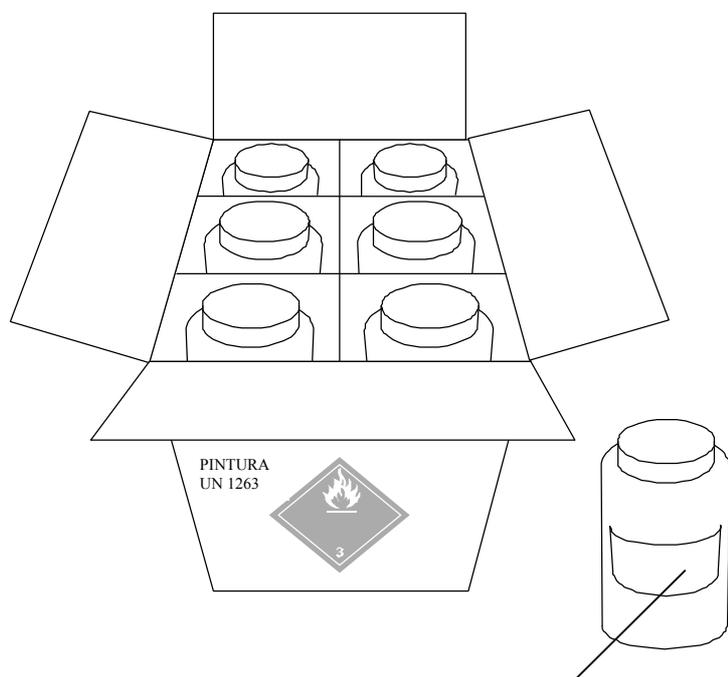

| | |
|---|--|
| PINTURA (FLAMMALINE, CROMATO DE PLOMO) | Identificación del producto (véase 1.4.10.5.2 d)) |
|  | PALABRA DE ADVERTENCIA (véase 1.4.10.5.2 a)) |
| ** | Indicación de peligro (véase 1.4.10.5.2 b)) |
|  | Consejos de prudencia (véase 1.4.10.5.2 c)) Información adicional cuando lo requiera, en su caso, la autoridad competente. |
| Identificación del proveedor (véase 1.4.10.5.2 e)) | |


NOTAS : * En los embalajes/envases exteriores sólo se requieren las marcas y etiquetas de las Naciones Unidas para el transporte.

** En lugar del pictograma del SGA que figura en la etiqueta de los embalajes/envases interiores puede usarse un pictograma de líquido inflamable del modo indicado en las “ Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas, Reglamentación Modelo ”.

Ejemplo 3: Embalaje/envase combinado para un producto irritante cutáneo de Categoría 2 e irritante ocular de categoría 2A

Embalaje/envase exterior: Caja que no necesita etiqueta para el transporte*


Embalaje/envase interior: Botellas de plástico con una etiqueta SGA advirtiendo del peligro**

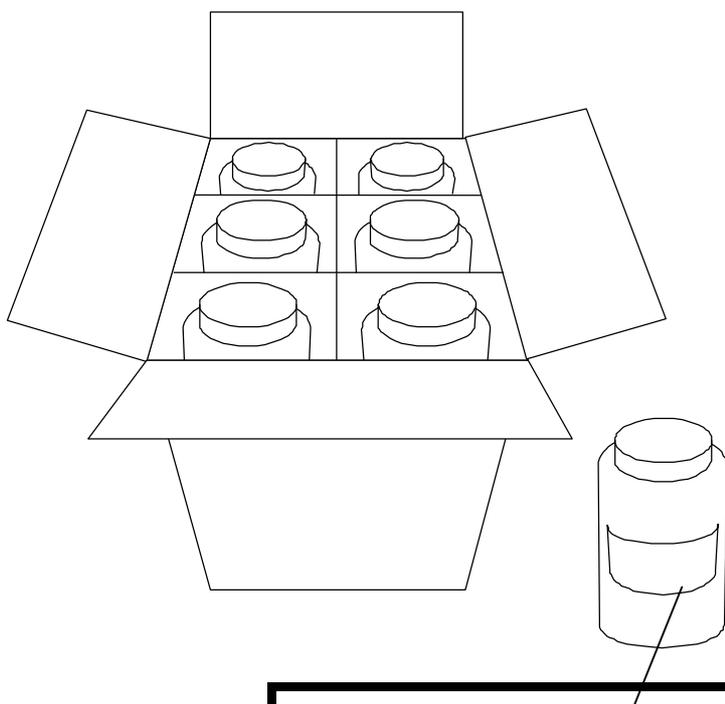

| | |
|--|---|
| SOLUCIÓN DE BLAHZENE | Identificación del producto (véase 1.4.10.5.2 d)) |
|  | PALABRA DE ADVERTENCIA (véase 1.4.10.5.2 a)) |
| Consejos de prudencia (véase 1.4.10.5.2 c)) Información adicional cuando lo requiera, en su caso, la autoridad competente. | Indicación de peligro (véase 1.4.10.5.2 b)) |
| Identificación del proveedor (véase 1.4.10.5.2 e)) | |

NOTA : * Algunas autoridades competentes pueden requerir una etiqueta SGA en el embalaje/envase exterior a falta de una etiqueta para el transporte.


Ejemplo 4: Embalaje/envase simple (bidones de 200 litros) para un líquido inflamable de Categoría 2

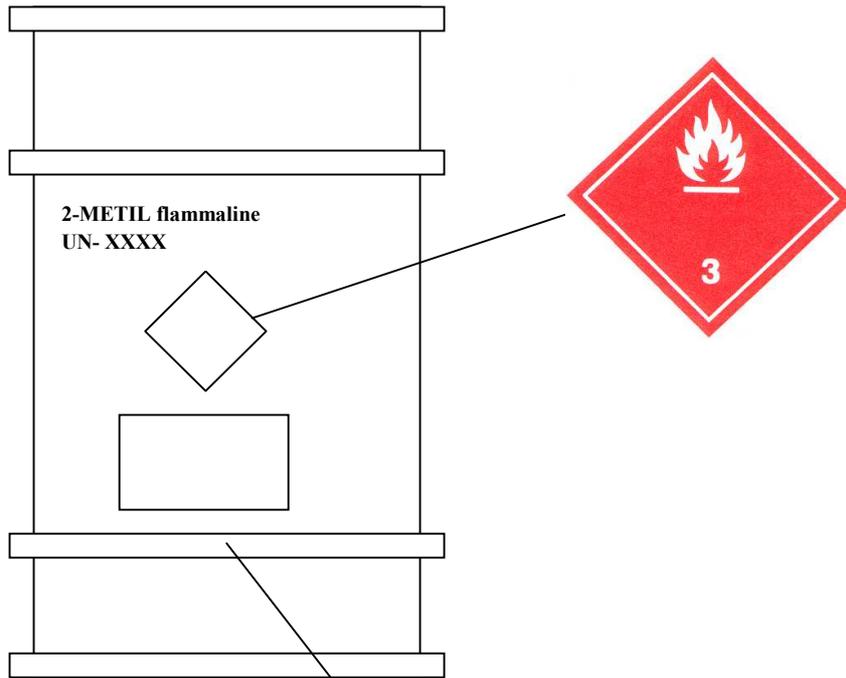

| | |
|--|---|
| 2-METIL FLAMMALINE | Identificación del producto (véase 1.4.10.5.2 d)) |
| | PALABRA DE ADVERTENCIA (véase 1.4.10.5.2 a)) |
| | Indicación de peligro (véase 1.4.10.5.2 b)) |
| Consejos de prudencia (véase 1.4.10.5.2 c)) Información adicional cuando lo requiera, en su caso, la autoridad competente. | |
| Identificación del proveedor (véase 1.4.10.5.2 e)) | |

NOTA : La etiqueta SGA y el pictograma y las marcas del líquido inflamable requeridos por las "Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas, Reglamentación Modelo", pueden también presentarse de forma combinada.


Ejemplo 5: Embalaje/envase simple para un producto con toxicidad sistémica de categoría 1 para un órgano diana y que es un líquido inflamable de Categoría 2

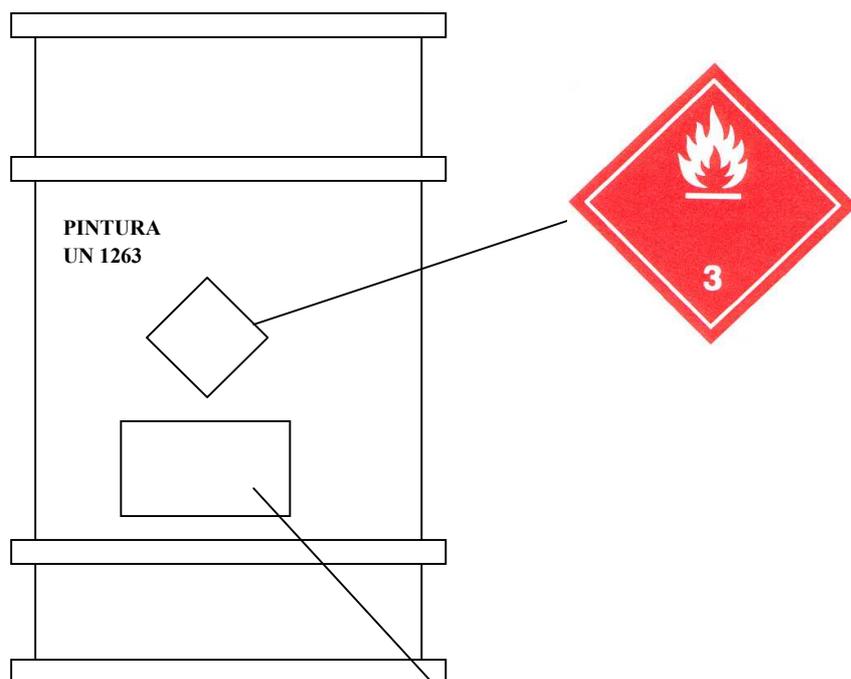

| | |
|--|---|
| PINTURA (METIL FLAMMALINE, CROMATO DE PLOMO | Identificación del producto (véase 1.4.10.5.2 d)) |
|  | PALABRA DE ADVERTENCIA (véase 1.4.10.5.2 a)) |
| Consejos de prudencia (véase 1.4.10.5.2 c)) Información adicional cuando lo requiera, en su caso, la autoridad competente. | Indicación de peligro (véase 1.4.10.5.2 b)) |
| Identificación del proveedor (véase 1.4.10.5.2 e)) | |

NOTA : La etiqueta SGA y el pictograma y las marcas del líquido inflamable requeridos por las "Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas, Reglamentación Modelo", pueden también presentarse de forma combinada.

Ejemplo 6: Embalaje/envasado simple para un producto irritante cutáneo de Categoría 2 e irritante ocular de categoría 2A

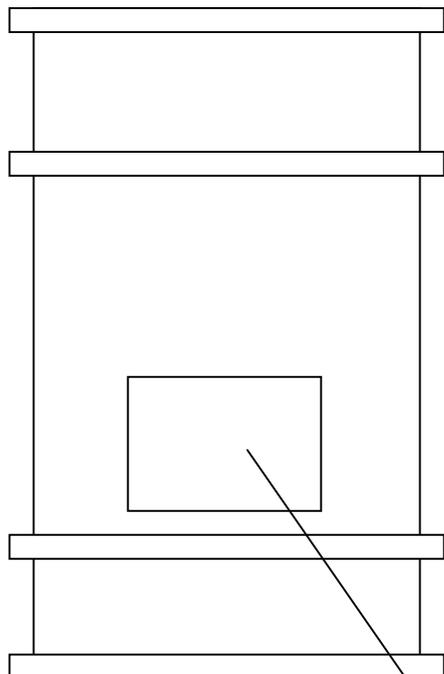

| | |
|--|--|
| SOLUCIÓN DE BLAHZENE | Identificación del producto (véase 1.4.10.5.2 d)) |
|  | PALABRA DE ADVERTENCIA (véase 1.4.10.5.2 a)) Indicación de peligro (véase 1.4.10.5.2 b)) |
| Consejos de prudencia (véase 1.4.10.5.2 c)) Información adicional cuando lo requiera, en su caso, la autoridad competente. | |
| Identificación del proveedor (véase 1.4.10.5.2 e)) | |